


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

M 1:25

SOUBĚH ODTOKOVÉHO POTRUBÍ A UŽITKOVÉ VODY ULOŽENÍ V TERÉNU

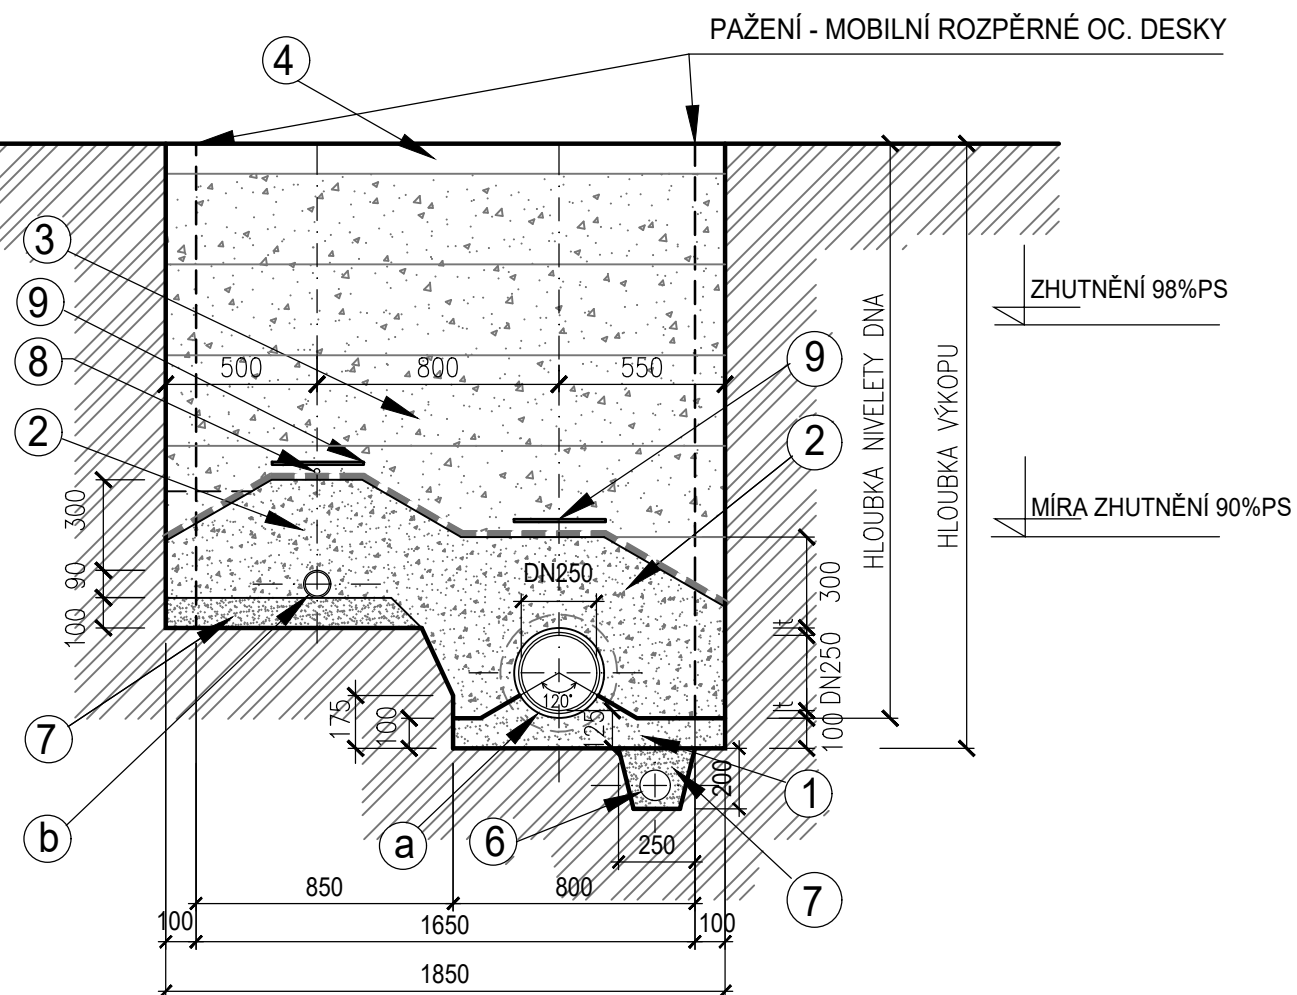

POZNÁMKA:

PLATÍ V PŘÍPADĚ VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU MEZI KANALIZACÍ A VODOVODEM DO 600mm.
PŘI VĚTŠÍM VÝŠKOVÉM ROZDÍLU JE NUTNO PAŽIT VODOVODA KANALIZACI SAMOSTATNĚ.

POS.	POPIS
Ⓐ	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ - PP -, DN250, SN10, ČSN EN 13476-2
Ⓑ	POTRUBÍ HDPE, d50mm (DN40), PE100 - RC, SDR11 s ochranným PP pláštěm, DODÁVANÉ V TYČÍCH, SPOJOVANÉ ELEKTROTVAROVKAMI
①	NOSNÉ LOŽE - PROSÁTÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ d 4/ 8mm
②	OBSYP - ŠTĚRKOPÍSEK, HUTNĚNÝ PO 150mm, d 8/16mm
③	ZÁSYP V TERÉNU - VYTĚŽENÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ PO 300mm
④	OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ
⑤	NEOBSAZENO
⑥	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100 (PLAST)
⑦	LOŽE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ dmax.16mm
⑧	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ (CYKY - 2 x 4 mm ²)
⑨	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (hnědá)



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

Křížová 472/47, 150 00 PRAHA 5

Vypracoval: Ing. P. Hofmann

Hlavní inž. projektu: Ing. P. Hofmann

Projektant:

Ved. atelieru: Ing. L. Kužel

KANALIZACE A ČOV pro obce HORNÍ KRUTY, MÍSTNÍ ČÁST DOLNÍ KRUTY PŘESTAVKY A BOHOUŇOVICE II
SO 05 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BOHOUŇOVICE II
SO 05.02 - SÍŤOVÁ VEDENÍ V AREÁLU ČOV

Datum: 9/2020

Stupeň: DZS

Formát: 2 A4

Investor: Obec Horní Kruty, Horní Kruty 76, 281 46 Horní Kruty

Zak.číslo: VIS 2/18 - 028

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

Měřítko: Číslo přílohy:

1:25

D.5.2.4

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM