ULOŽENÍ POTRUBÍ
V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S VTL PLYNOVODEM

M 1:25

VÝTLAČNÝ ŘAD 1 KANALIZACE
KŘÍŽENÍ V TERÉNU (POLNÍ CESTA)

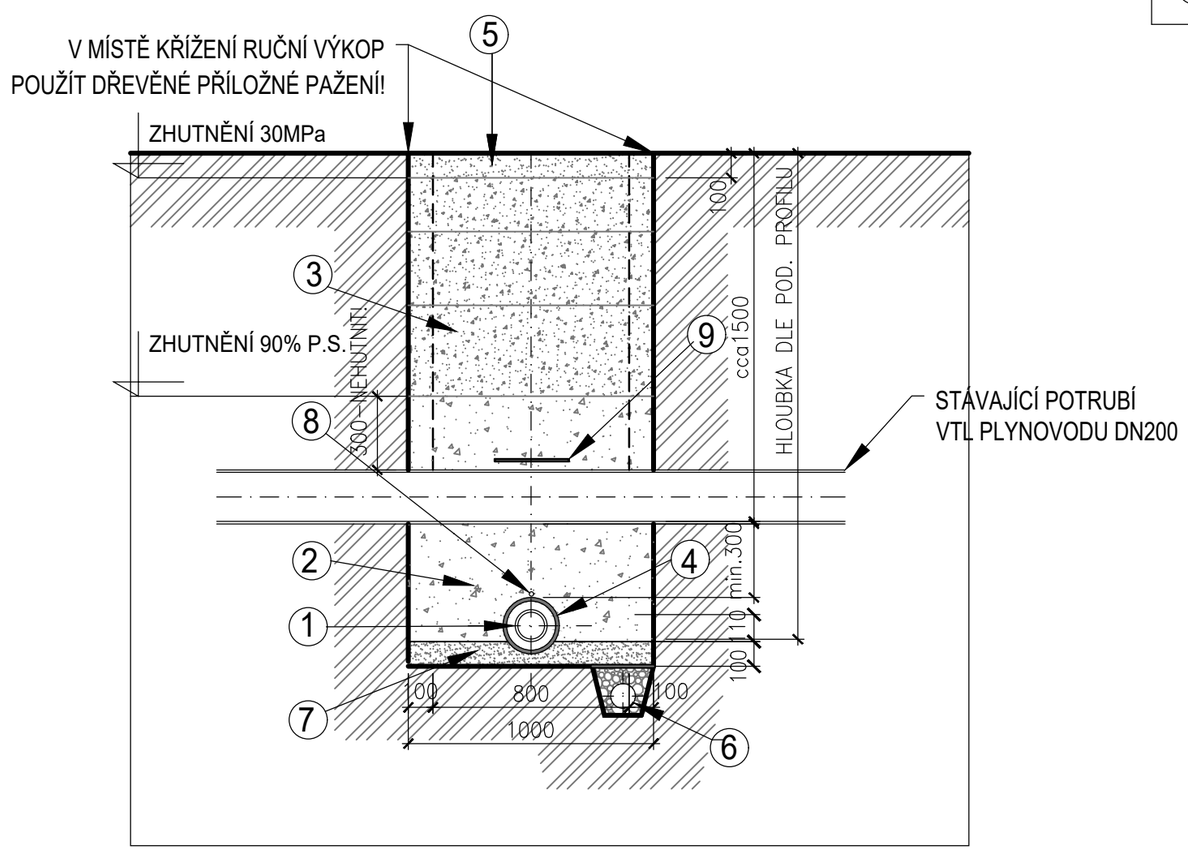

POS.	POPIS
1	POTRUBÍ VÝTLAKU, d110, PE100 - RC, SDR11 S OCHRANNÝM PP PLÁŠTĚM, DODÁVANÉ V TYČÍCH, SPOJOVANÉ ELEKTROTVAROVKAMI
2	OBSYP - PROSÁTÁ PŮVODNÍ ZEMINA-50%, ŠTĚRKOPÍSEK-50%, dmax 16mm - NEHUTNIT!!
3	ZÁSYP ZEMINIU - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNIT VE VRSTVÁCH AŽ OD 30cm NAD VRCHEM ROURY VTL PLYNOVODU!
4	CHRÁNIČKA - POTRUBÍ HDPE, SDR 17, PN10, D200 x 11,9 - S PŘESAHEM 3m NA KAŽDOU STRANU OD KŘÍŽENÍ
5	ŠTĚRKODRŤ d16/32, SMÍCHANÁ SE ZEMINOU, HUTNĚNÁ
6	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN80 (PLAST), POUZE V MÍSTĚ VYSOKÉ HLADINY PODZ. VODY
7	LOŽE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ dmax.4mm
8	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ (CYKY - 2 x 4 mm^2)
9	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (HNĚDÁ)

POZNÁMKA:
KŘÍŽENÍ S VTL PLYNPOVODEM MUSÍ BÝT PROVEDENPO PODLE
ČSN 38 64 10 - PLYNOVODY A PŘÍPOJKY S VYSOKÝM A VELMI VYSOKÝM TLAKEM

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.
Křižová 47, 150 39 PRAHA 5

Vypracoval: Ing. P. Hofmann
Hlavní inž. projektu: Ing. P. Hofmann
Projektant:
Ved. atelieru: Ing. L. Kužel

KANALIZACE A ČOV PRO OBEC HORNÍ KRUTY
MÍSTNÍ ČÁSTI DOLNÍ KRUTY, PŘESTAVLKY A BOHOUŇOVICE II

SO 01.1 - VÝTLAČNÉÍ ŘADY KANALIZACE

Investor: Obec Horní Kruty, Horní Kruty 76, 281 46 Horní Kruty

KŘÍŽENÍ VÝTLAKU S VTL PLYNOVODEM

Datum:	srpen 2020
Stupeň:	DZS
Formát:	2 A4
Zak.číslo:	VIS 2/18 - 028
Měřítko:	1:25
Číslo přílohy:	D.1.1.17

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM